


LED Linear Light XLINE4

CBK

Installation Instructions / Manuel installation

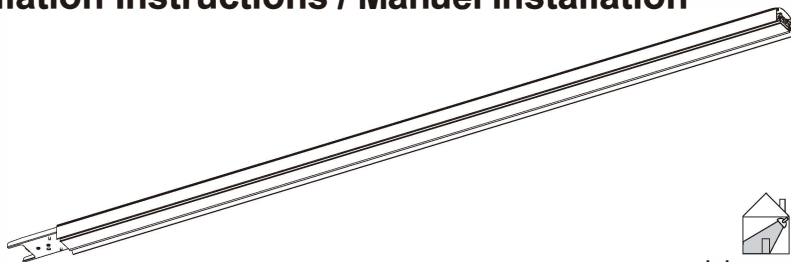

**Indoor use only
Installation en intérieur
uniquement**




WARNING / ATTENTION


- Turn off power supply before installation or before doing any maintenance work / Eteindre le courant avant installation ou maintenance
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard / si le câble est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le constructeur ou un de ses agents, ou une personne qualifiée. It is necessary to install a surge protection device in distribution box to extend luminaire lifespan / Il est nécessaire d'installer un dispositif de protection contre les surtensions dans la boîte de distribution pour prolonger la durée de vie des luminaires.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person / La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
Turn off the power supply before adjusting the DIP switch / Coupez l'alimentation électrique avant de régler le commutateur DIP
- Do not use metal tool to adjust DIP switch, and adjust the switch gently / Ne pas utiliser d'outil métallique pour ajuster le commutateur DIP, et ajuster le commutateur de manière générale.
- Terminal block not included / bloc terminal non inclus. Installation must be performed by a qualified person / l'installation doit être réalisée par une personne qualifiée

Installation

1.

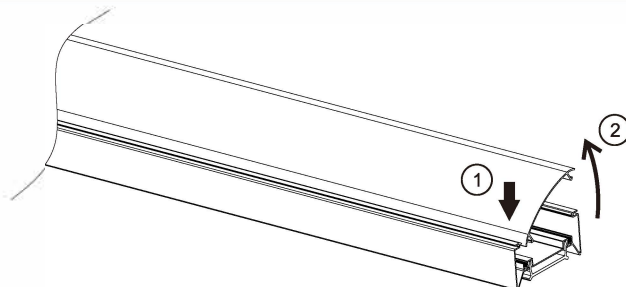

2.

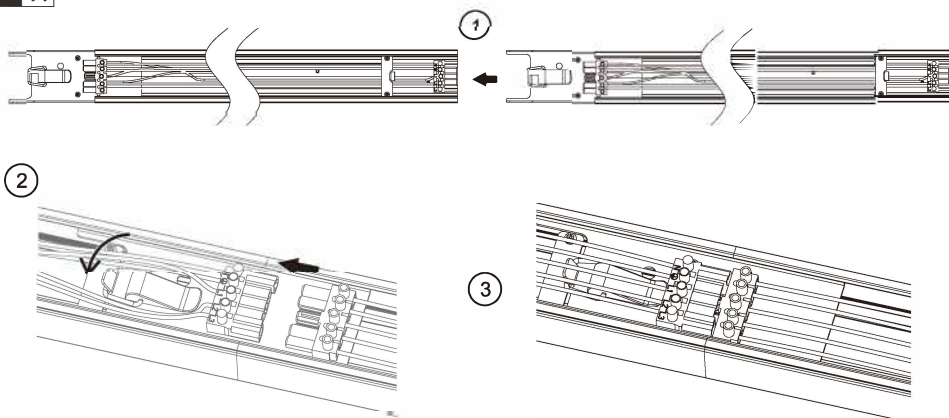


3. ✖




Max 10A

Câblage traversant 5x1.5²
5x1.5² through wiring

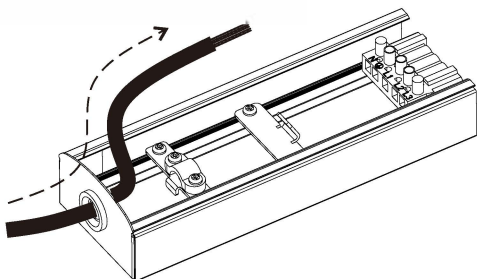


4. ✖


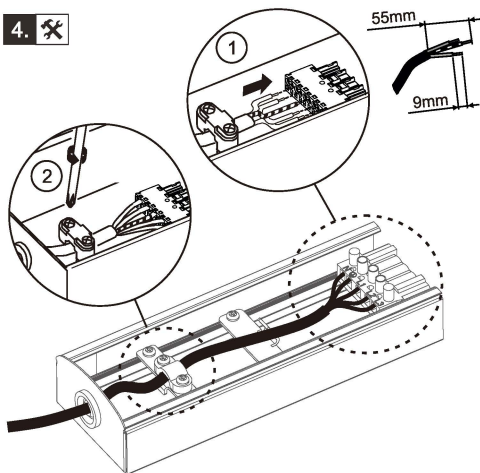


5. ✖


①

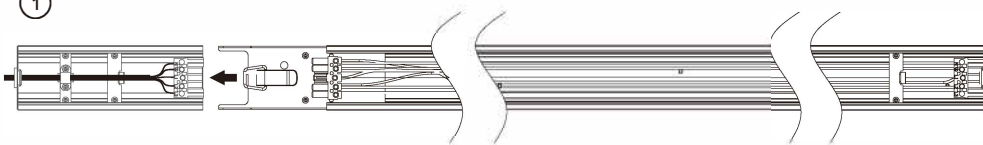

④

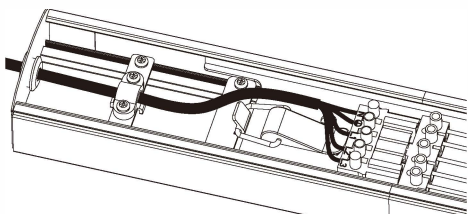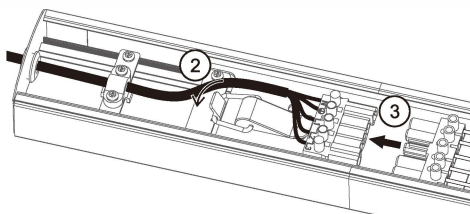

6. ✖

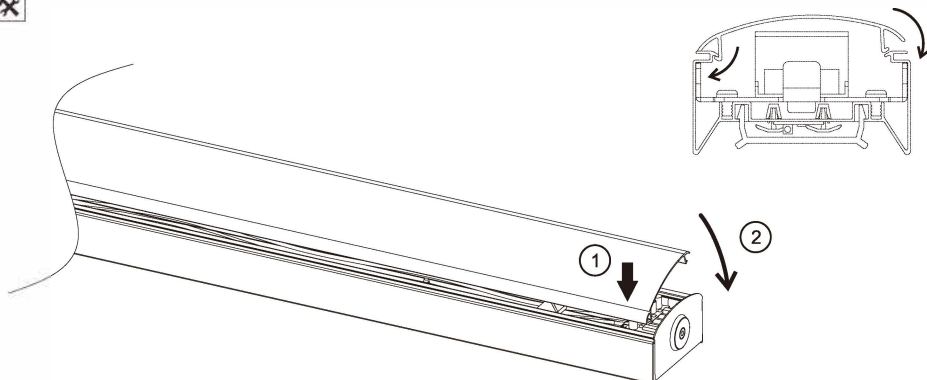


7.



The maximum continuous connection can't exceed 40 lights.

Le nombre maximum de luminaires installés en continu ne doit pas dépasser 40.

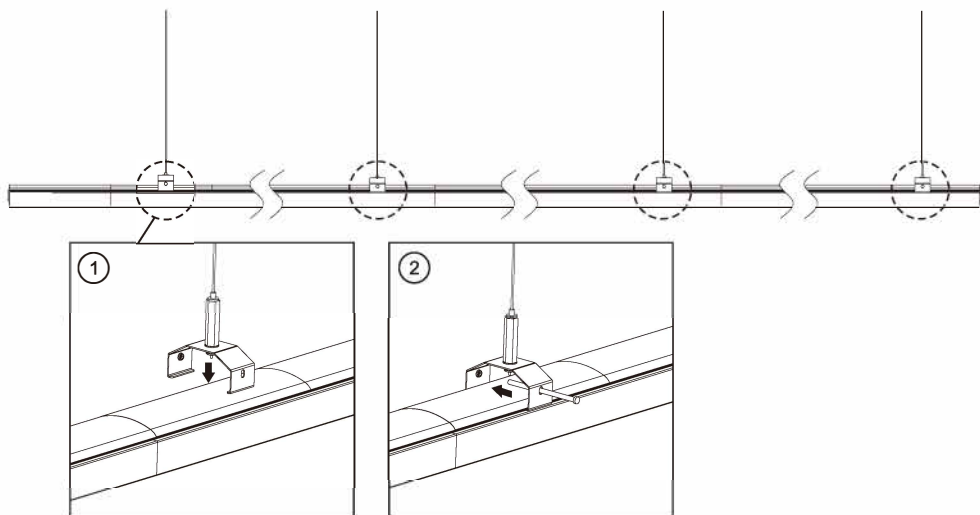

Devices per circuit breaker of / nombre de luminaires par disjoncteur :

B13	B16	B18	B20	B25	C10	C13	C16	C18	C20	C25
15	18	20	22	27	18	25	30	32	36	45



Attention !!

Le montage et le branchement du luminaire doivent être effectués par des personnes qualifiées. La connexion électrique et le montage doivent être effectués hors tension.


Warning !!

The installation and connection of the luminaire must be done when switched off and by qualified people.


Nettoyage / Cleaning



Ne pas utiliser de solvants ou de produits pétroliers. Do not use solvents or petroleum products.

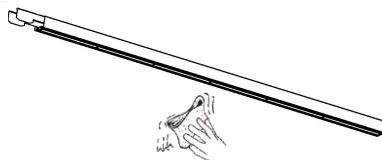

Utilisez un chiffon doux non abrasif. Use a non-abrasive soft rag.



Source lumineuse LED remplaçable uniquement par le fabricant, son service de maintenance ou par une personne qualifiée.

LED light source can only be replaced by the manufacturer, his service agent or a qualified person.

